


3N~50Hz/TN-S 400/230V

Nr obwodu	14	15	16	17	18	19	20	21
NAZWA OBWODU	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE	OSWIETLENIE AWARYJNE	REZERWA
pomieszczenie	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9	2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17	2.19, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28	2.29	2.30	2.1, 2.22	2.1, 2.22, 2.30	
PI [kW]								

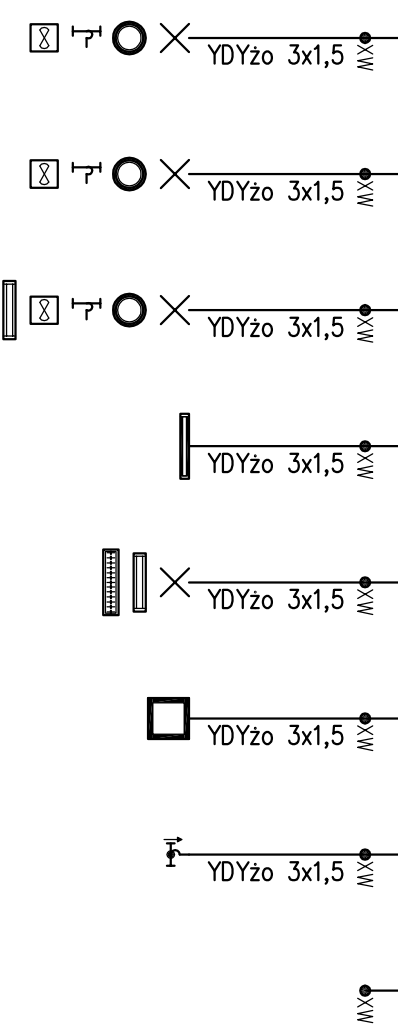

Modernizacja poddasza i termorenowacja budynku w DPS w Nowym Miście n. Pilicą ul. Białńskiego 26

PB-Instalacje elektryczne  
 Tablica poddasza TE  
 Schemat strukturalny cz.2

Nr rysunku: **E1**  
 Arkusz 2  
 z 2 Ark.